


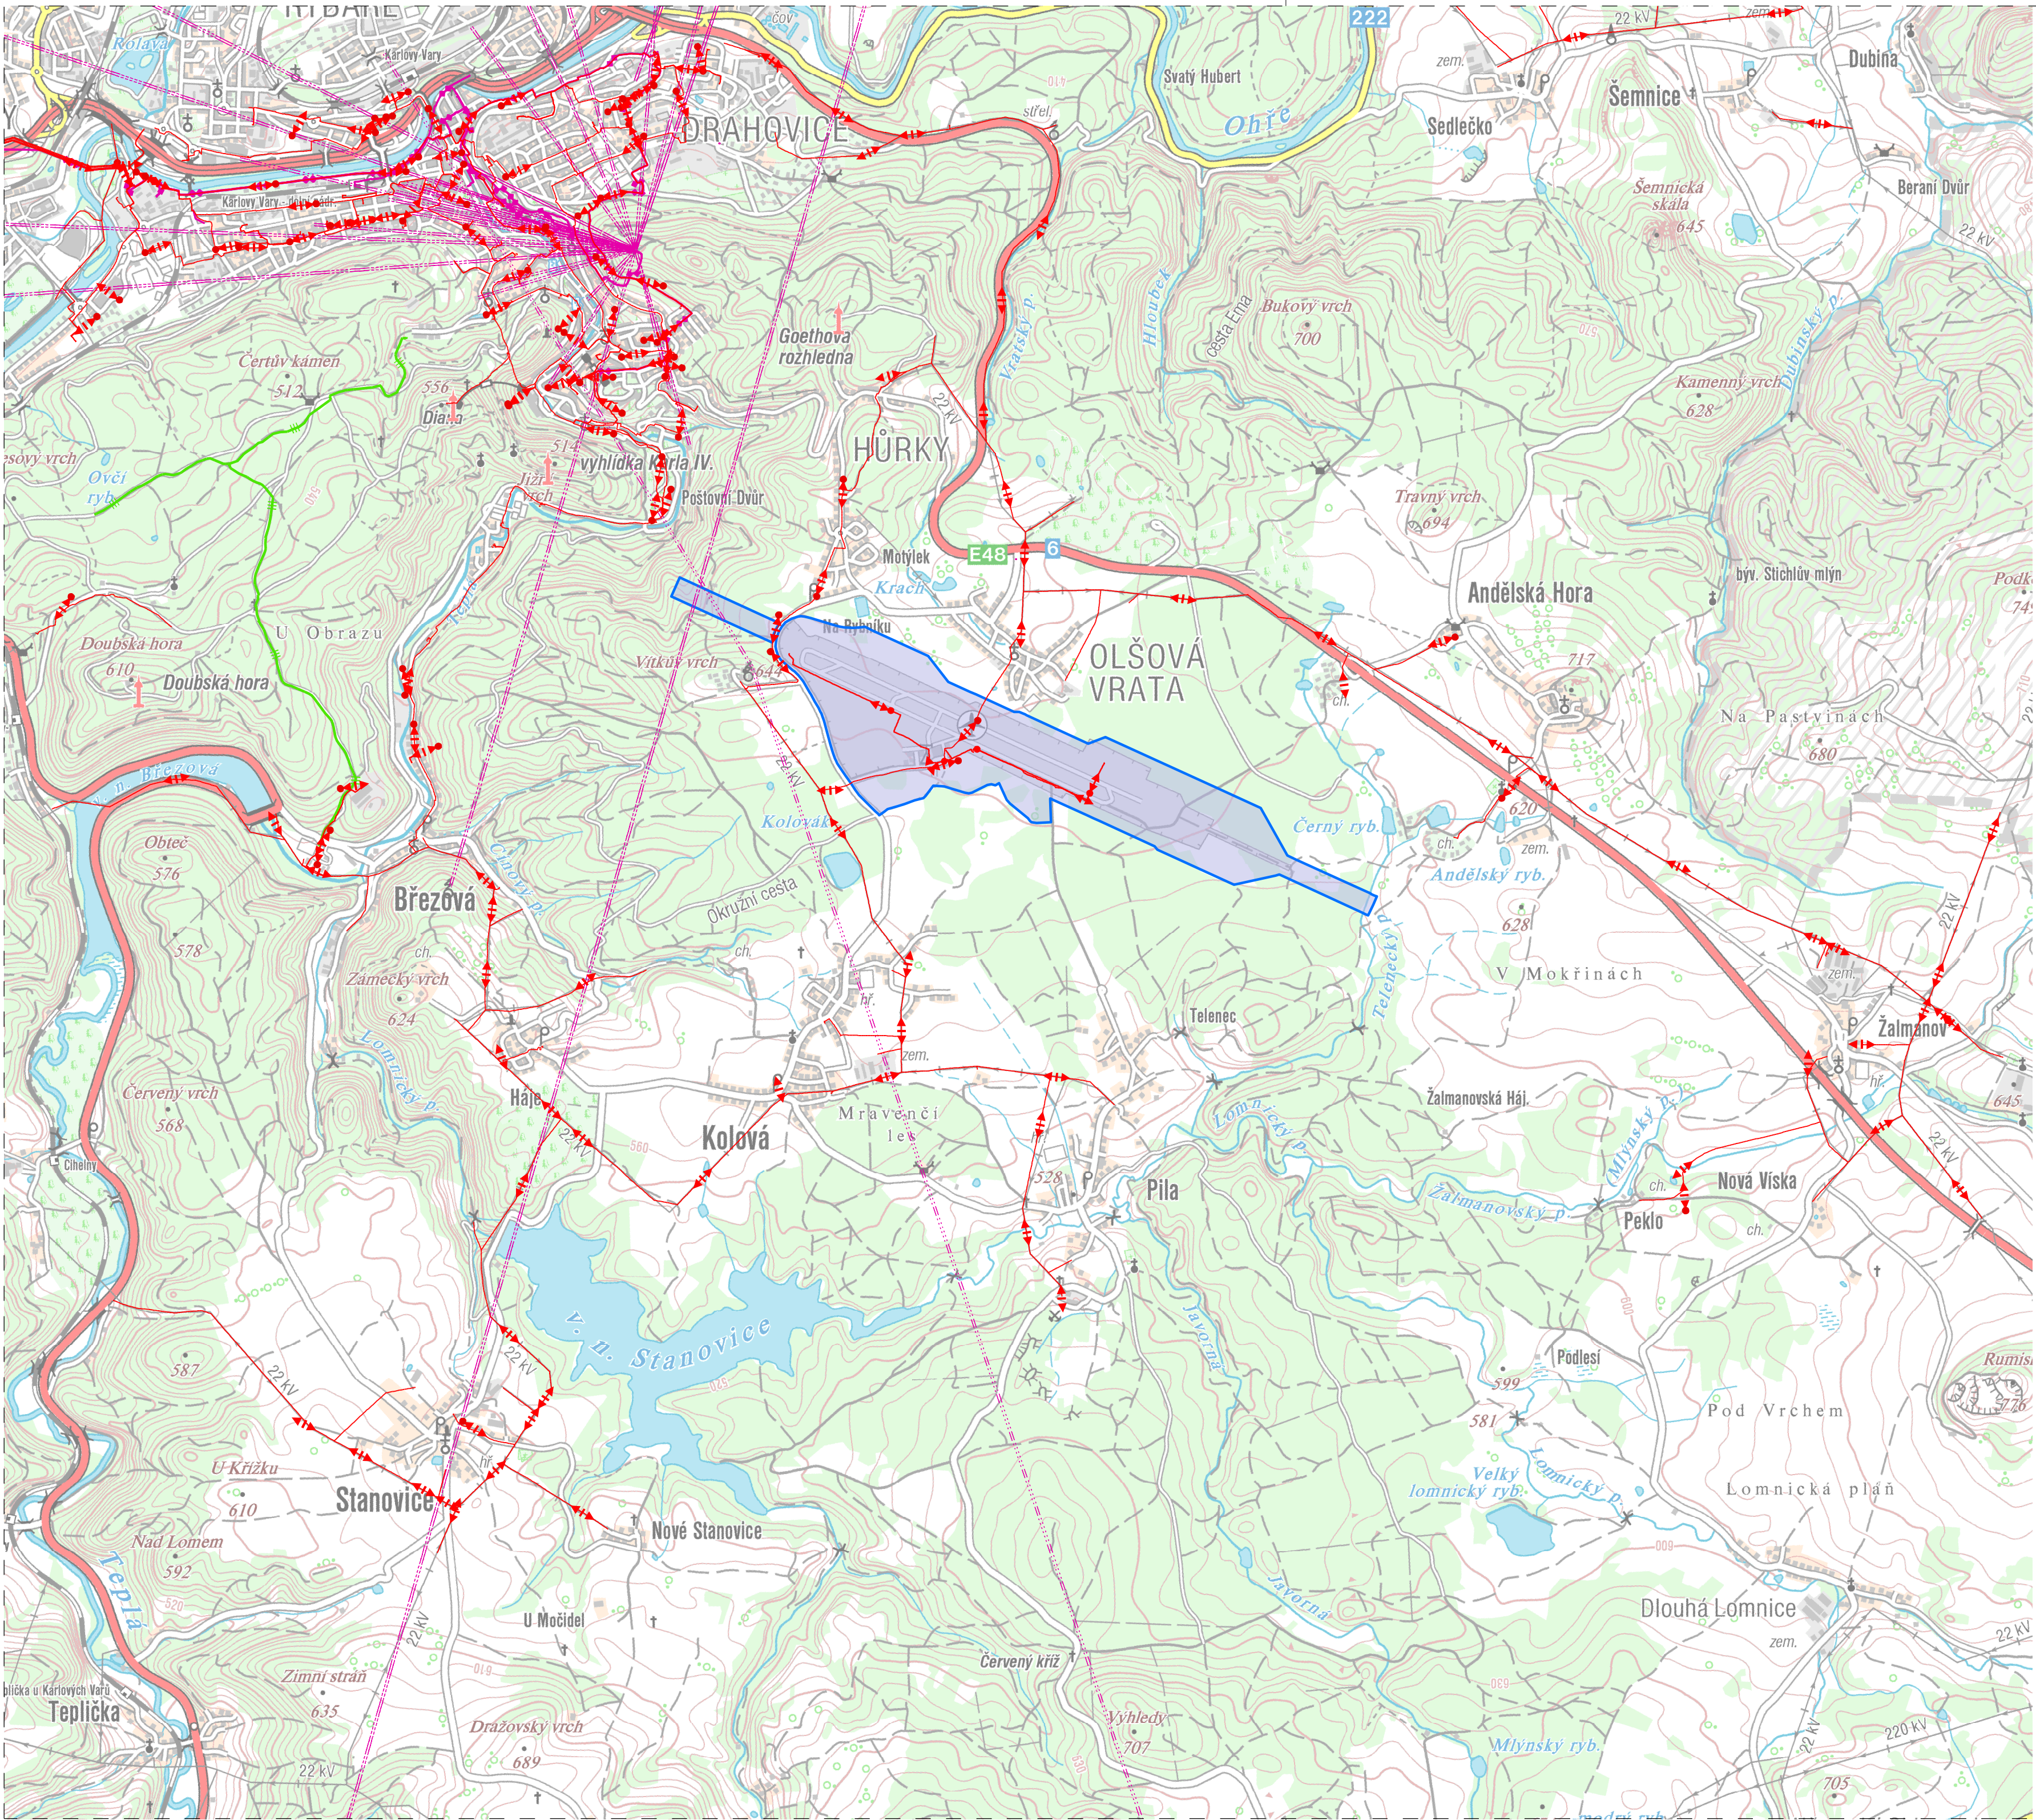

- venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV
- venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV
- venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV
- kabelové vedení elektrické sítě VN 1-35 kV
- kabelové vedení elektrické sítě NN
- plynovod vysokotlaký
- páteřní rádiový směrový spoj
- rádiový směrový spoj
- dálkový telekomunikační kabel
- hranice zájmového území letiště

Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary

Výkres č. 2 -
Situace
širších vztahů
1 : 25 000

Prosinec 2013

zpracovatel:
NIKODEM A PARTNER
NIKODEM A PARTNER, spol. s r.o., Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha 5, www.nikodem.cz
zakázka č. 1546 / 1