


222 - Hlásný profil kategorie „B“ – Kraslice – Svatava



SPA	Odečet cm	Průtok $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$
I	94	26,5
II	119	41,9
III	139	55,6

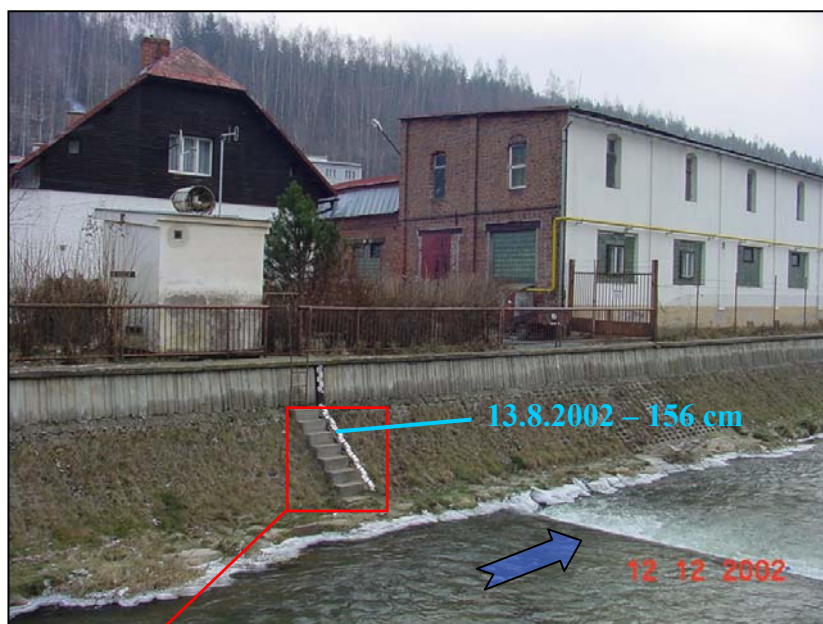

13.8.2002 ve 02:00 hod. v noci průtok na HP v Kraslicích činil $68 \text{ m}^3 \text{s}^{-1}$ (Q50), což odpovídá 156 cm.

13.8.2002 v 06:00 hod. ráno průtok na HP ve Svatavě činil $74 \text{ m}^3 \text{s}^{-1}$ (Q10-Q20), což odpovídá 214 cm.